

**Certificat d'approbation C.E.E. de modèle
n° F-05-G-0267 du 11 février 2005**

**Organisme désigné par
le ministère chargé de l'industrie
par décision du 22 août 2001**

DDC/22/F013446-D3

**Compteur d'eau froide ACTARIS
modèle P1
Classe C (toutes positions)**

Le présent certificat est établi en application de la directive 71/316/C.E.E. du 26 juillet 1971 modifiée par la directive 83/575/C.E.E. du 26 octobre 1983 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, de la directive 75/33/C.E.E. du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d'eau froide, du décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié par le décret n° 84-1107 du 6 décembre 1984 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique et du décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs d'eau froide.

FABRICANT :

ACTARIS SAS – 9, rue Ampère – 71031 MACON – France.

OBJET :

Le présent certificat complète les certificats d'approbation C.E.E. de modèle n° F-04-G-297 du 6 mai 2004, n° F-04-G-507 du 2 juillet 2004 et n° F-04-G-1163 du 4 novembre 2004 relatifs au compteur d'eau froide ACTARIS modèle P1.

CARACTERISTIQUES :


Le compteur d'eau froide ACTARIS modèle P1 diffère du modèle approuvé par les certificats précités par la modification de la coiffe (voir annexe).

Le joint de bêche monté au niveau du plateau d'étanchéité peut avoir une section circulaire ou une section carrée : « joint quadring ».

Les autres caractéristiques sont inchangées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

Le signe d'approbation C.E.E. de modèle figurant sur la plaque d'identification de l'instrument concerné par le présent certificat est identique à celui fixé par les certificats précités soit :



Les autres inscriptions réglementaires sont inchangées.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION :

Les conditions particulières de vérification sont inchangées.

DÉPÔT DE MODÈLE :

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire National d'Essais (LNE) sous la référence DDC/22/F013446-D3 et chez le fabricant.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu'au 6 mai 2014.

ANNEXE :

Schéma.

Pour le Directeur général,

Laurence DAGALIER
Directrice Développement et Certification


Annexe au certificat n° F-05-G-0267 du 11 février 2005

Compteur d'eau froide ACTARIS


modèle P1

SCHEMA

Zone concernée par la modification

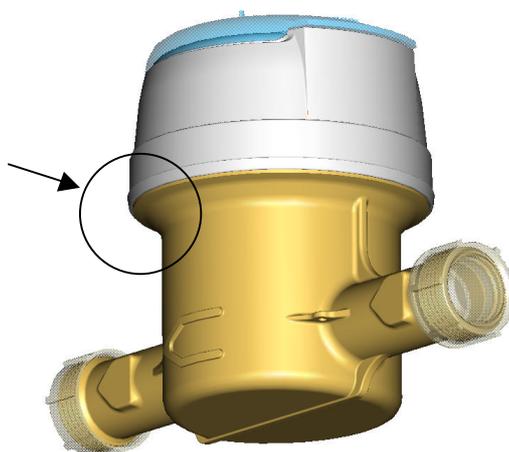

Version avec joint circulaire à section carré

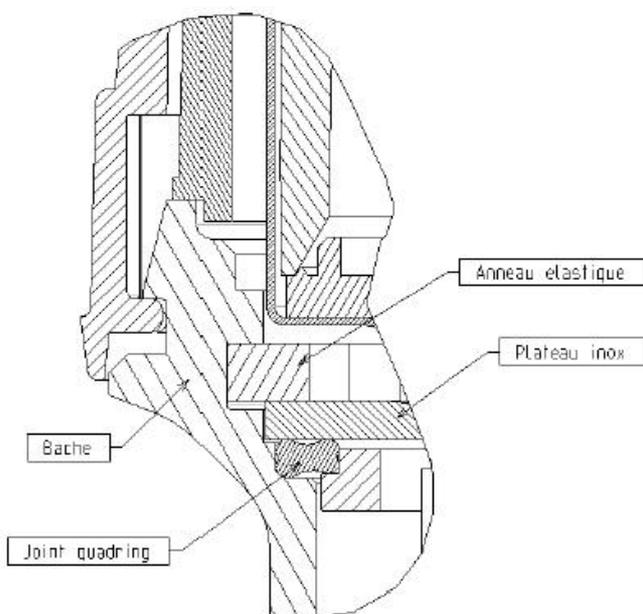

Version avec joint torique

